


Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 – livello 2

Liquido di prova: acqua, densità 1000 kg/m^3
Passaggio solidi sferici: D.50 mm
Tempo di innescamento: 25 s (da 2 m)
Diametro girante: 247 mm
Numero di pale: 2
Potenza elettrica installata: 15 kW – 60 Hz

Test according to UNI EN ISO 9906 – 2° level

Test liquid: water, density 1000 kg/m^3
Spherical solids handling: D.50 mm
Priming time: 25 s (with a suction lift of 2 m)
Impeller diameter: 247 mm
Number of vanes: 2
Installed power: 15 kW – 60 Hz

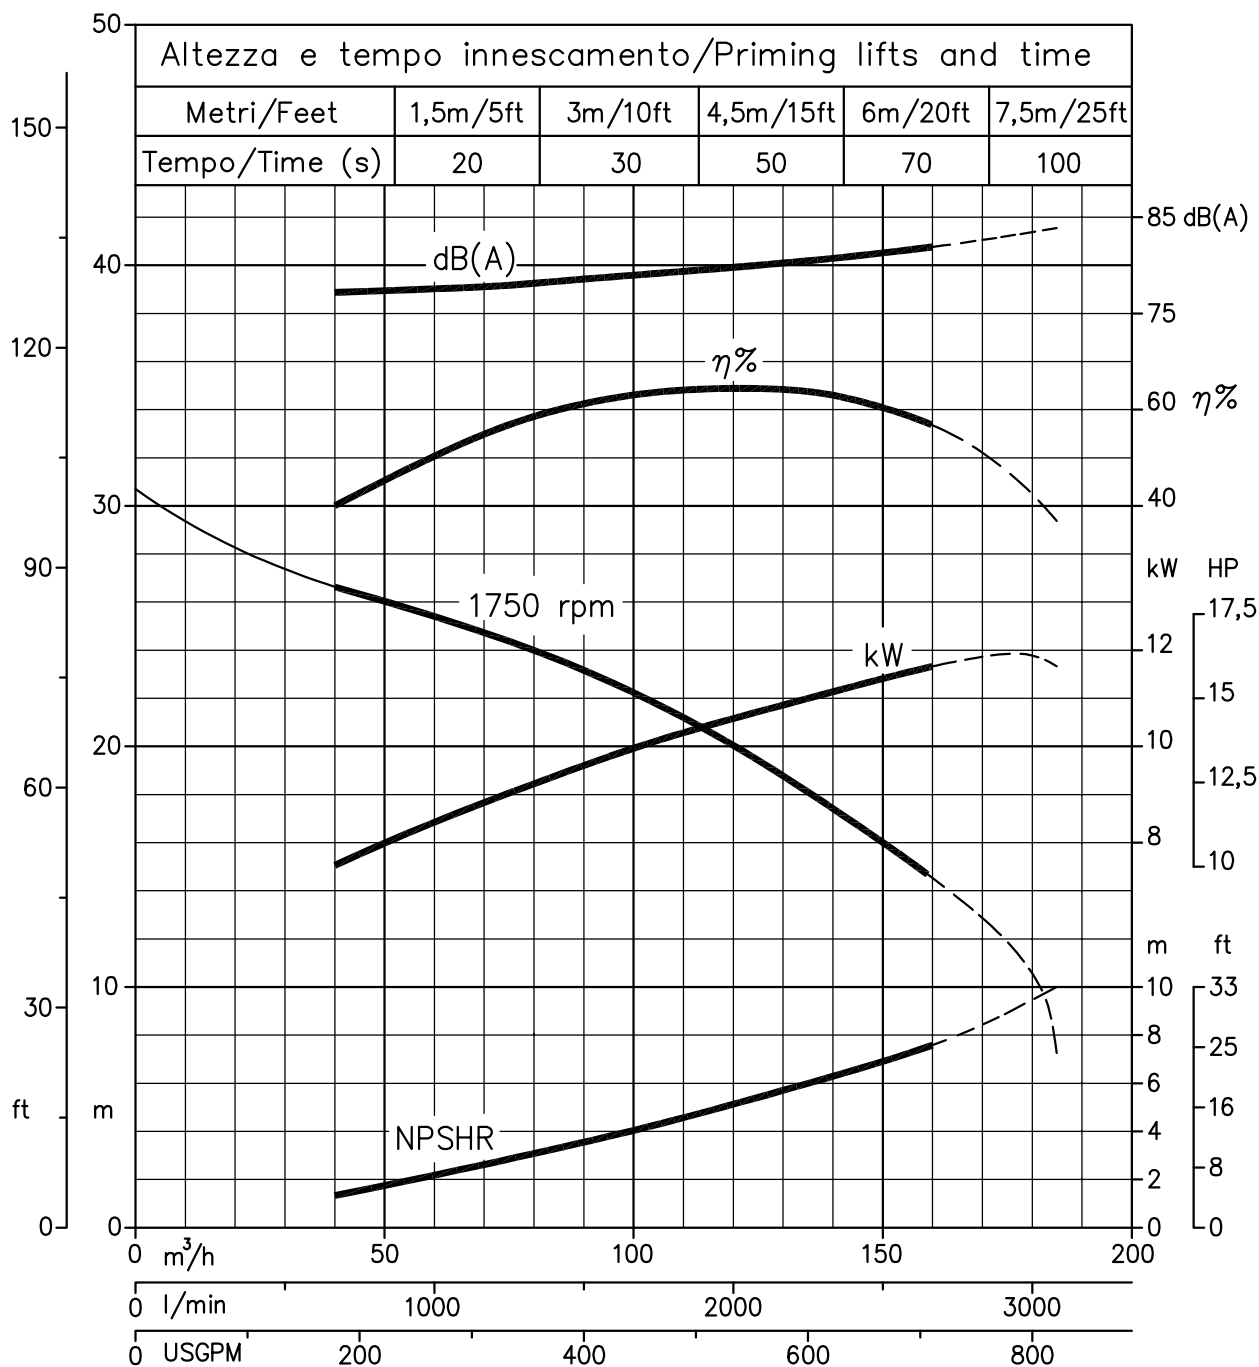

dB(A)=max livello sonoro ad 1 m / dB(A)=max noise level at 1 m

— Zona di cavitazione / Cavitation zone
— Campo operativo / Operating range
--- Impiego sottobattente / Flooded suction conditions